


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе)  
Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а  
Адрес места осуществления деятельности: 399056, Россия, Липецкая область,  
г. Грязи, ул. Осоавиахима, дом 10  
телефон/факс 8(47461) 2-24-67, e-mail: gryazi@cge48.ru, сайт www.cge48.ru  
ОКПО 112.118.46, ОГРН 1054800204073, ИНН/КПП 4826045274/480202001  
Испытательный лабораторный центр  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц  
в национальной системе аккредитации RA.RU.21HE77

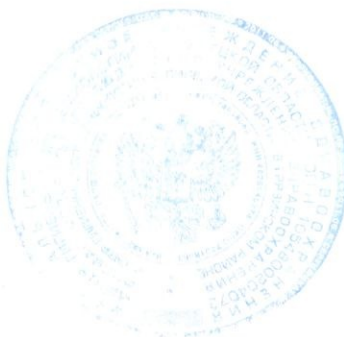

Утверждаю:  
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Липецкой области» в Грязинском районе


 О.А. Азовская

Дата утверждения 14.03 2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

№ 03.2.128 от 14.03.2022

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая
  2. Заказчик: Областное государственное унитарное предприятие «Добровский водоканал» 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Топоркова, д.6  
(наименование, контактные данные)
  3. Образцы (пробы) отобраны: помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Грязинском районе Кулик Л.В.
  4. Дата и время отбора образцов (проб): 10.03.2022 с 12 час.05 мин. по 12 час. 15 мин.
  5. Дата и время доставки образцов (проб): 10.03.2022 14 час.00 мин.
  6. Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 101-Г от 03.03.2022
  7. Место отбора: Липецкая область, Добровский район, с. Кореневщино, ул. Ельямина, д.50, колонка
  8. Исследования проведены на соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
  9. Код образца (пробы): 120.128.03.22
  10. Метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006), ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO19458:2006), в соответствии с планом отбора образцов/проб от 10.03.2022
  11. Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, t +4°C
  12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
  13. Дополнительные сведения: -
- Информация в протокол вносится на основании акта приема (отбора) образцов (проб) от заказчика  
Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 Подпись  
Никонова В.Л.  
Ф.И.О.

Общее количество страниц 2; страница 1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.3690-21 изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	2	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100мл	ГОСТ 18963-73

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C	0	не более 2	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
2	Запах при нагревании до 60°C	0	не более 2	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
3	Привкус	0	не более 2	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.6
4	Мутность	менее 1*	не более 2,6 по формазину	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	менее 1*	не более 20	градус цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Мнения и толкования:

\*Полученный результат исследований меньше нижней границы диапазона определения, приведенного в области аккредитации.

Сведения о средствах измерения

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке		
			Наименование документа о поверке	Дата поверки	Действительны до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	1703073	Свидетельство №С-ВБ/02-11-2021/106822327	02.11.2021	01.11.2023

Дата проведения исследования: 10.03.2022 - 14.03.2022

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Настоящий протокол не подлежит частичному воспроизведению.

В случае если образец был предоставлен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора.

Составлен в 2-х экземплярах

окончание протокола

Общее количество страниц 2; страница 2